

不活性ガス消火設備の安全対策について

不活性ガス消火設備の付近で工事等が行われる場合は、下記の事項の徹底をお願いします。


- ① 不活性ガス消火設備に熟知した消防設備士や消防設備点検資格者が立会う
- ② 作業前に閉止弁を閉止する
- ③ 建物関係者と作業員の双方が作業内容や消火設備に関する情報共有し、安全対策の内容を確認する

◎ 保守等作業前の注意点

1 起動の切替えスイッチを「**手動**」にする



2 ボンベ庫内の閉止弁を「**閉**」にする

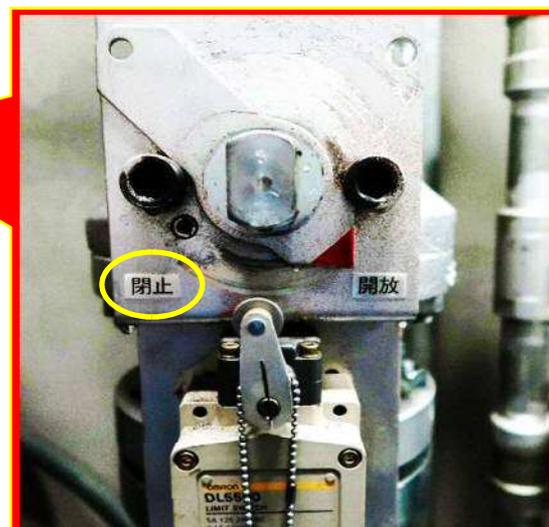

◎ 火災でないのに消火剤放出の「避難警報」が流れた場合

3 手動起動装置の中にあるを「**非常停止ボタン**」を押す



◎ 消火ガスが放出されたときの注意点

3 防護区画から消火ガスが漏洩するのでを**速やかに退避し、不用意に近づかないでください**



水戸市消防局 火災予防課

電話 029-221-0119